


坂井市上下水道耐震化計画【概要版】

1. 計画の趣旨と計画期間

上水道事業および下水道事業では、令和6年能登半島地震の経験を踏まえた国の要請を受け、「坂井市上下水道耐震化計画」を策定しました。

この計画は、災害に強く持続可能な上下水道システムを構築するため、①取水施設、浄水施設、配水池などの被災をすると広域的かつ長期的に影響を及ぼす急所施設について概ね20年間、②拠点病院、避難所等の重要施設に接続する水道・下水道管路について概ね30年間で耐震化を完了することを目指し、令和7～11年度の5年間の目標を定めたものです。

2. 耐震化のイメージ図

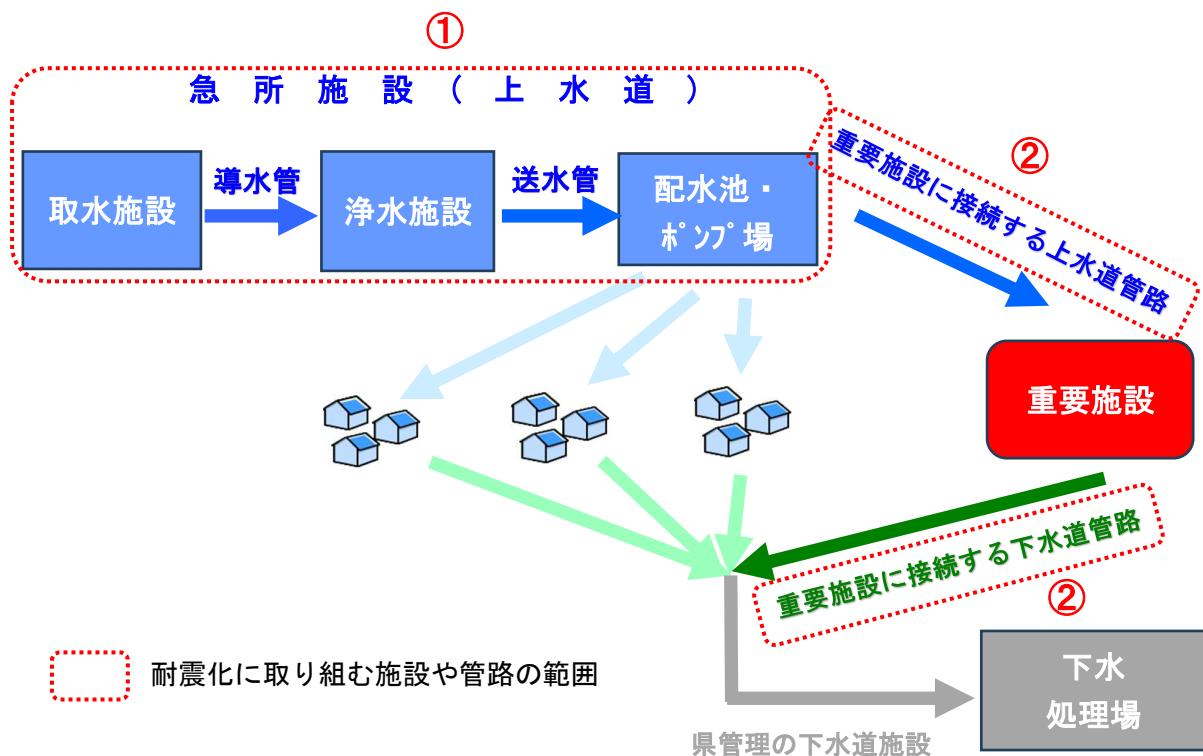

3. 5年間の耐震化の考え方

○上水道

本計画に基づき、急所施設である浄水場の更新および導水・送水管の耐震化を図るとともに、重要施設に接続する管路の耐震化を実施する。

○下水道

本計画に基づき、重要施設に接続する管路の耐震化を実施する。

4. 5年間の耐震化目標

(令和5年度末の耐震化率 ⇒ 令和11年度末耐震化率)

区分	急所施設①		重要施設に接続する管路②
上水道	取水・浄水施設、 配水池等 53箇所	導水・送水管 38.6Km	重要施設に接続する管路 28.2km
	18.1%⇒33.9%※ ¹	38.7%⇒42.9%	16.7%⇒30.5%
下水道			重要施設に接続する管路 19.6km
			34.7%⇒40.0%

※1 耐震化率は、施設能力(m³/日)や有効貯水量(m³)ベースのため、例えば、半数の27施設の耐震化が完了しても50%になるものではありません。

5. 重要施設：23施設

区分(施設数)	施設名称
拠点病院(4)	坂井市立三国病院、宮崎病院、藤田神経内科病院、春江病院
避難所(8)	丸岡南中学校、丸岡中学校、春江中学校、春江東小学校・幼保園、坂井中学校、三国中学校、三国西小学校、竹田農山村交流センター「ちくちくぼんぼん」※ ²
防災拠点等(11)	坂井市役所本庁、坂井市役所三国支所、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所、嶺北消防組合消防本部、嶺北消防組合嶺北消防署、嶺北消防組合嶺北三国消防署、嶺北消防組合嶺北丸岡消防署、坂井警察署、坂井西警察署、福井県三国土木事務所

※2 竹田農山村交流センター「ちくちくぼんぼん」については、農業集落排水事業区域です。